



КОНСТРУКЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РОБОТА СИСТЕМ ВОДЯНОГО І ПІННОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Структура спринклерної системи

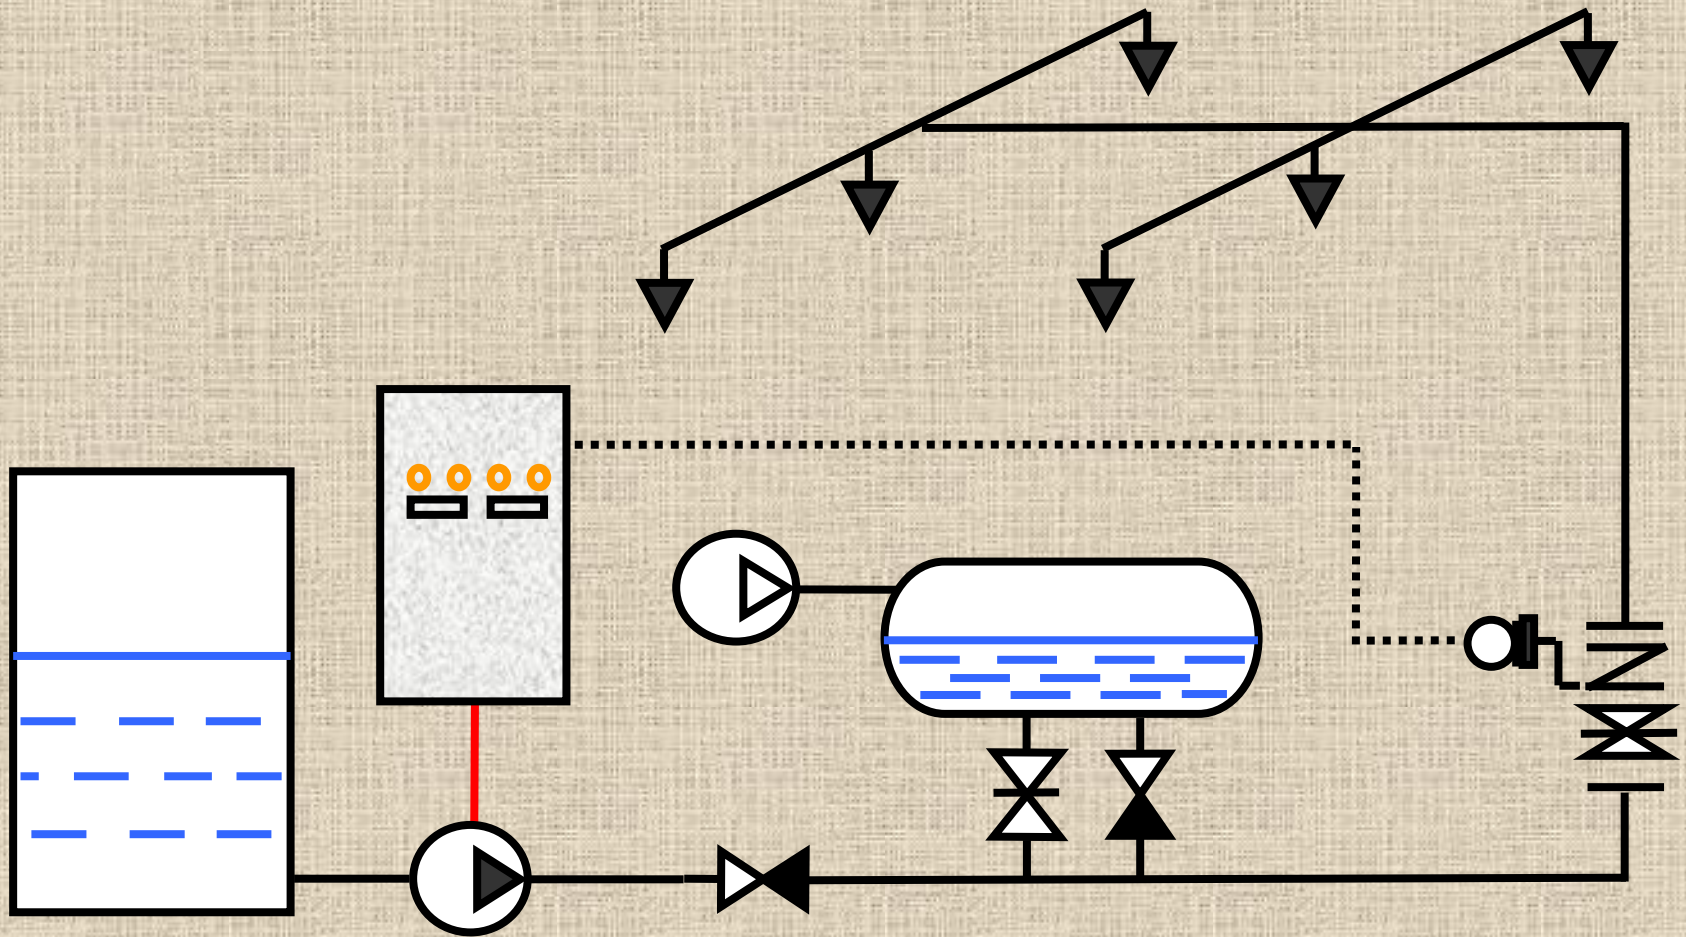


Тиск в водозаповненій спринклерній системі

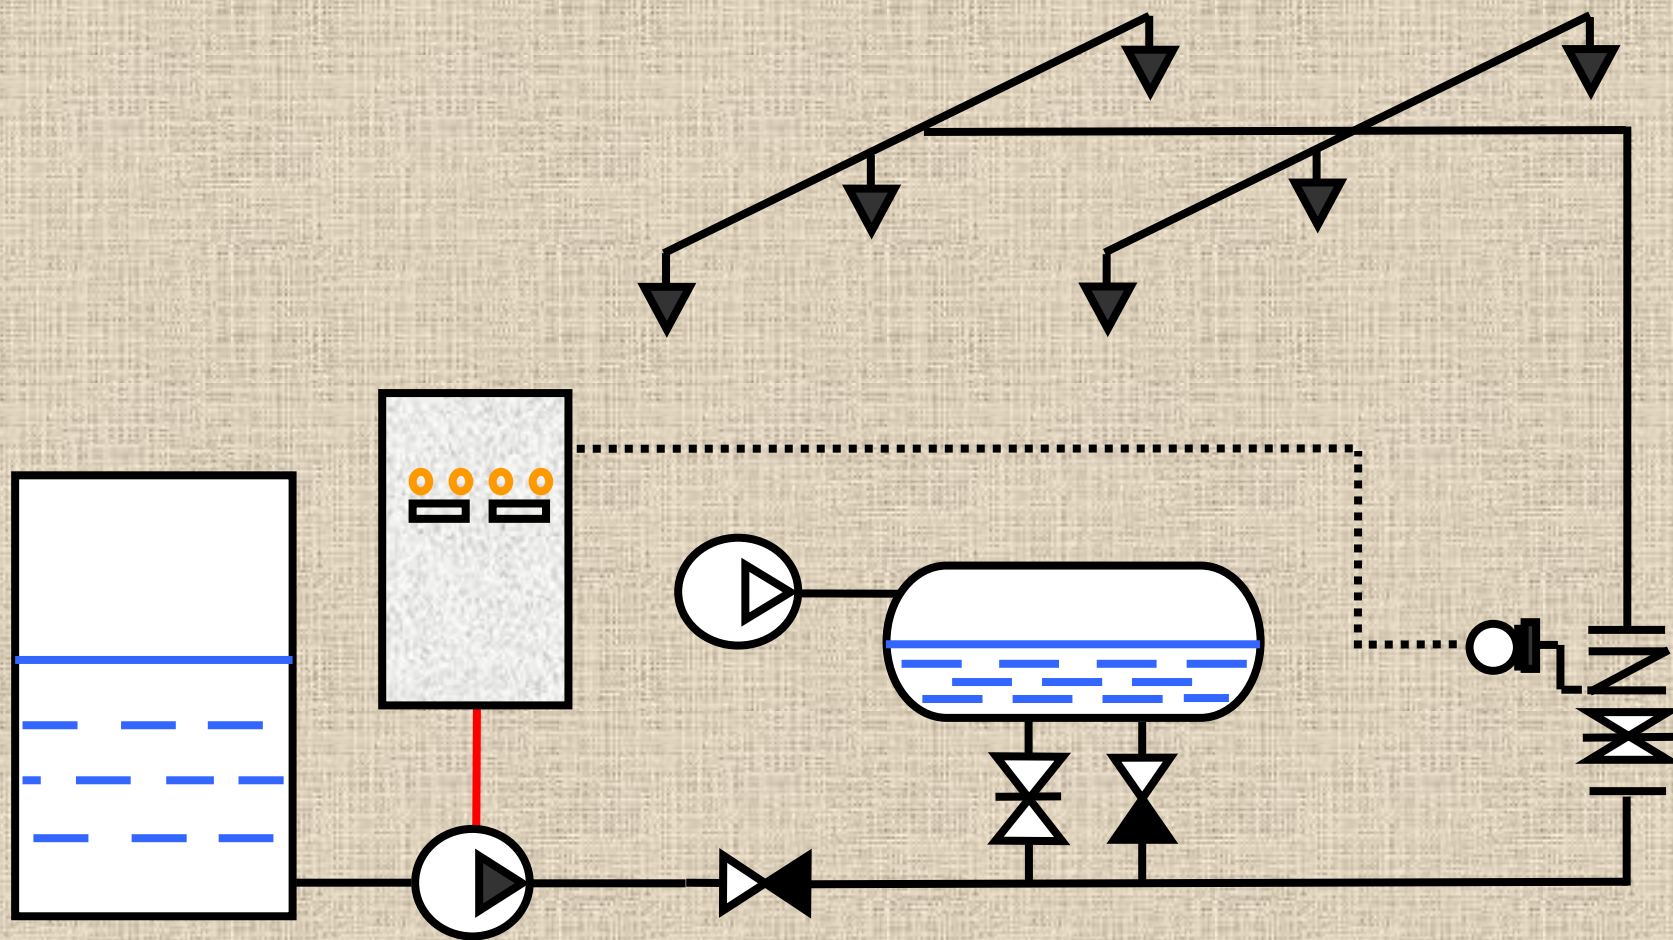



$$\Delta p_{ав.д.ж} = \Delta p_{під.тр.} = \Delta p_{жив.тр.} = \Delta p_{роз.тр.}$$

Тиск в повітрянозаповненій спринклерній системі

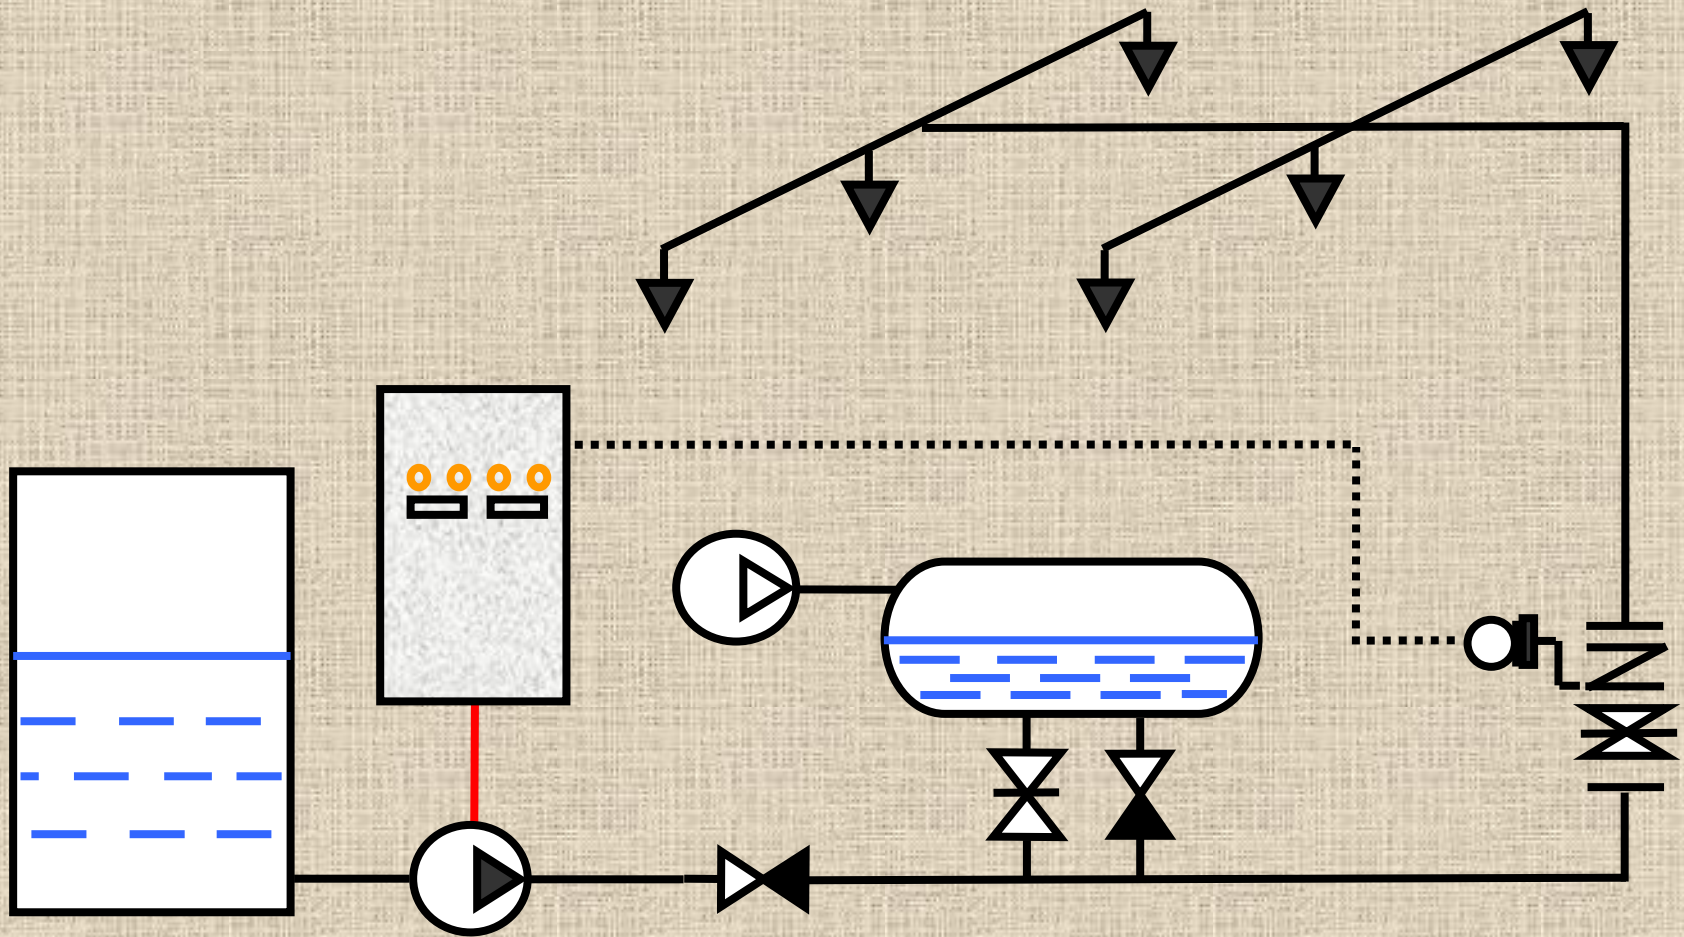


$$\Delta p_{\text{ав.д.ж}} = \Delta p_{\text{під.тр.}} \gg \Delta p_{\text{жив.тр.}} = \Delta p_{\text{роз.тр.}}$$



ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ ВОДОЗАПОВНЕННОЇ СПРИНКЛЕРНОЇ АУПГ З КЛАПАНОМ ВС

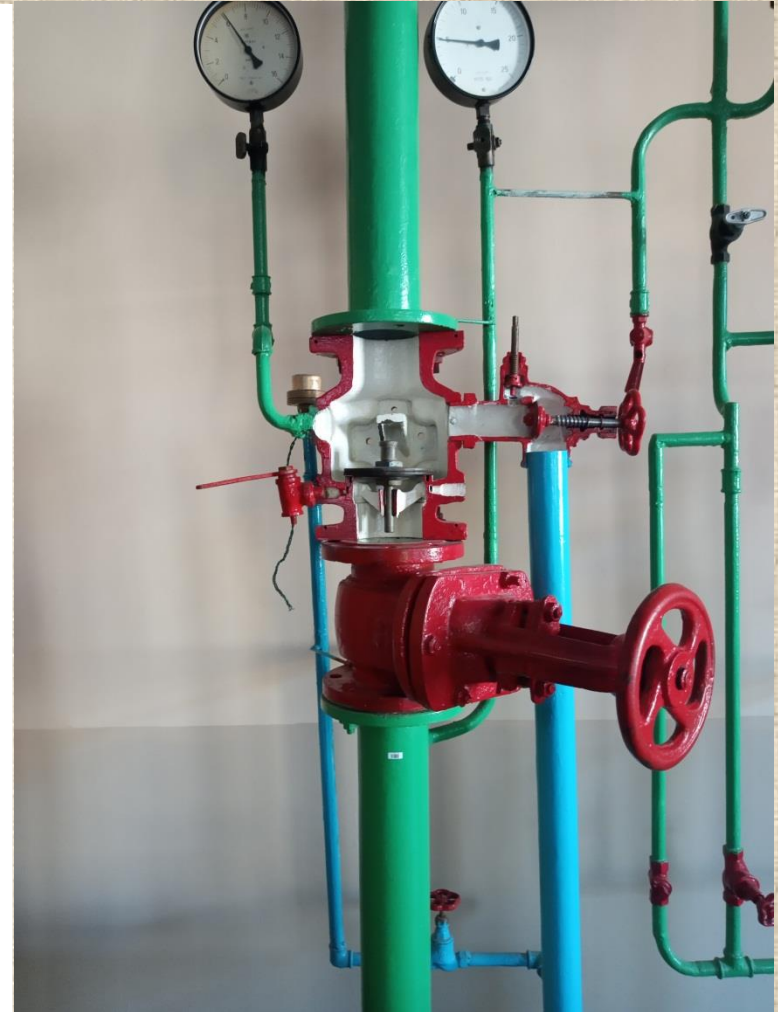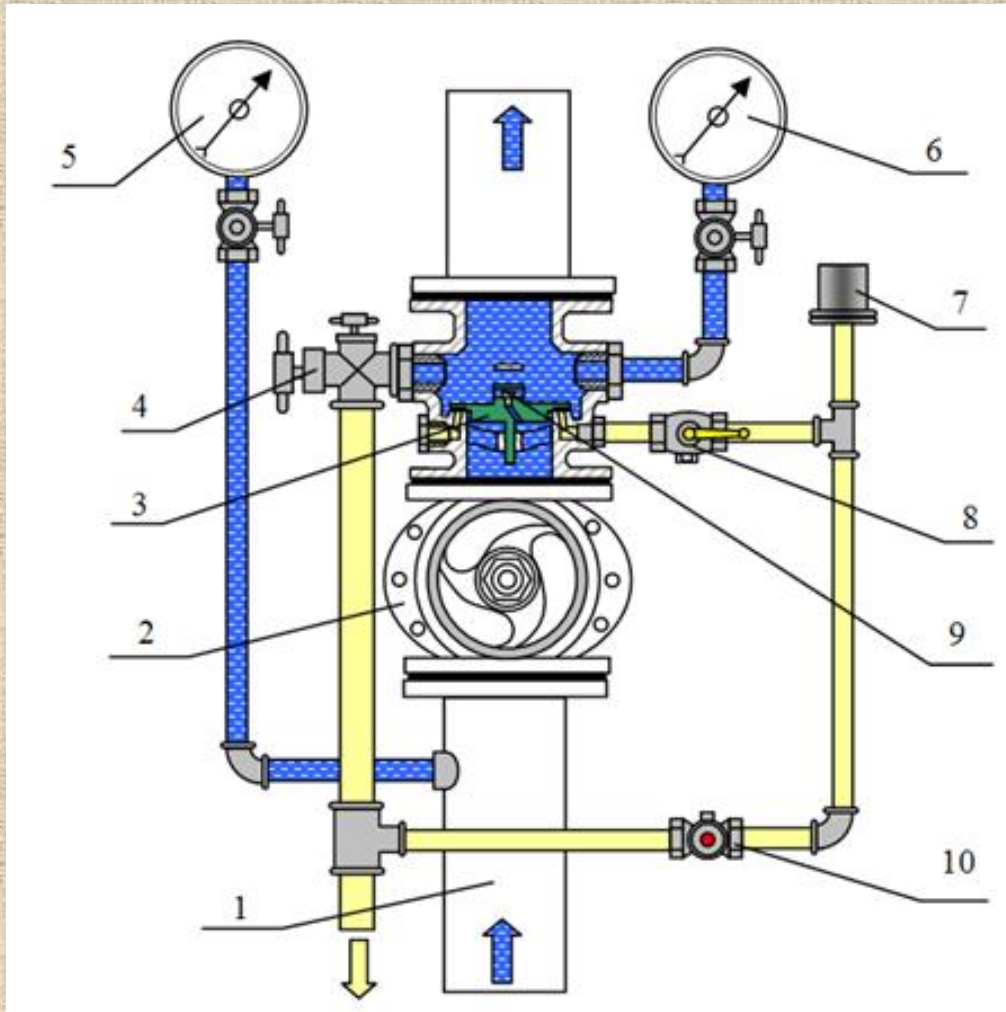


ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОЗАПОВНЕННОЇ СПРИНКЛЕРНОЇ АУПГ З КЛАПАНОМ В

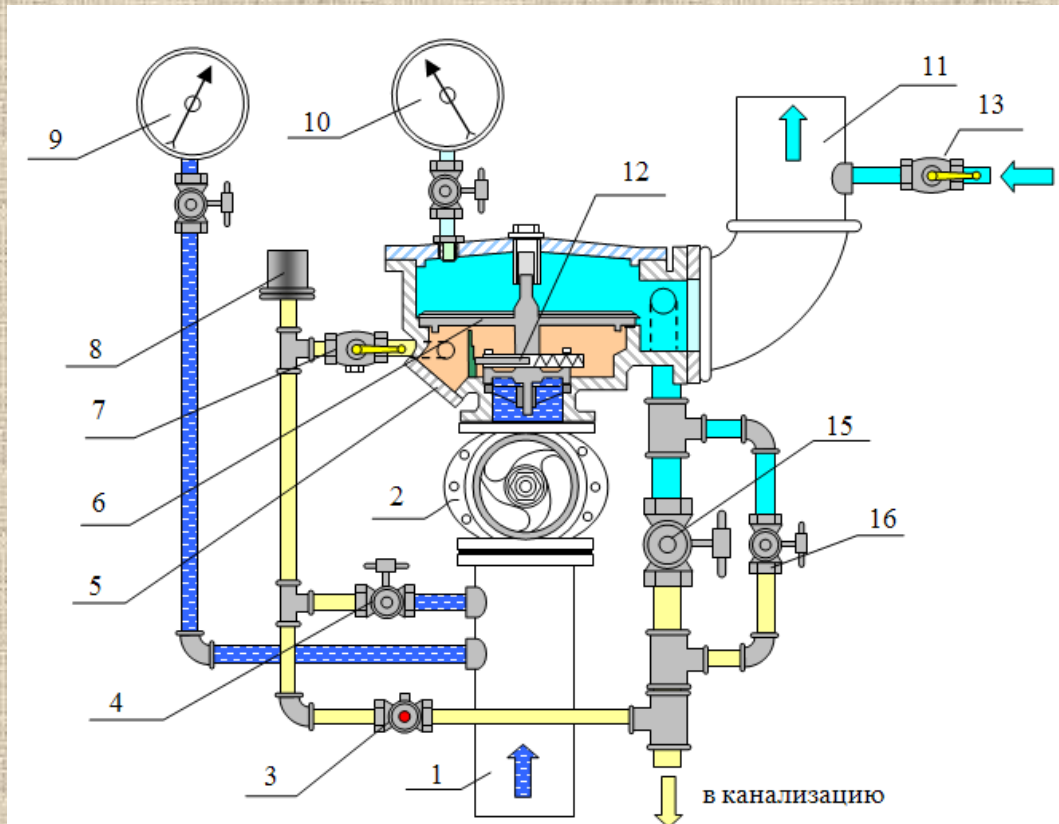


ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ ВОДОПОВІТРЯНОЇ СПРИНКЛЕРНОЇ АУПГ З КЛАПАНАМИ В та ВС

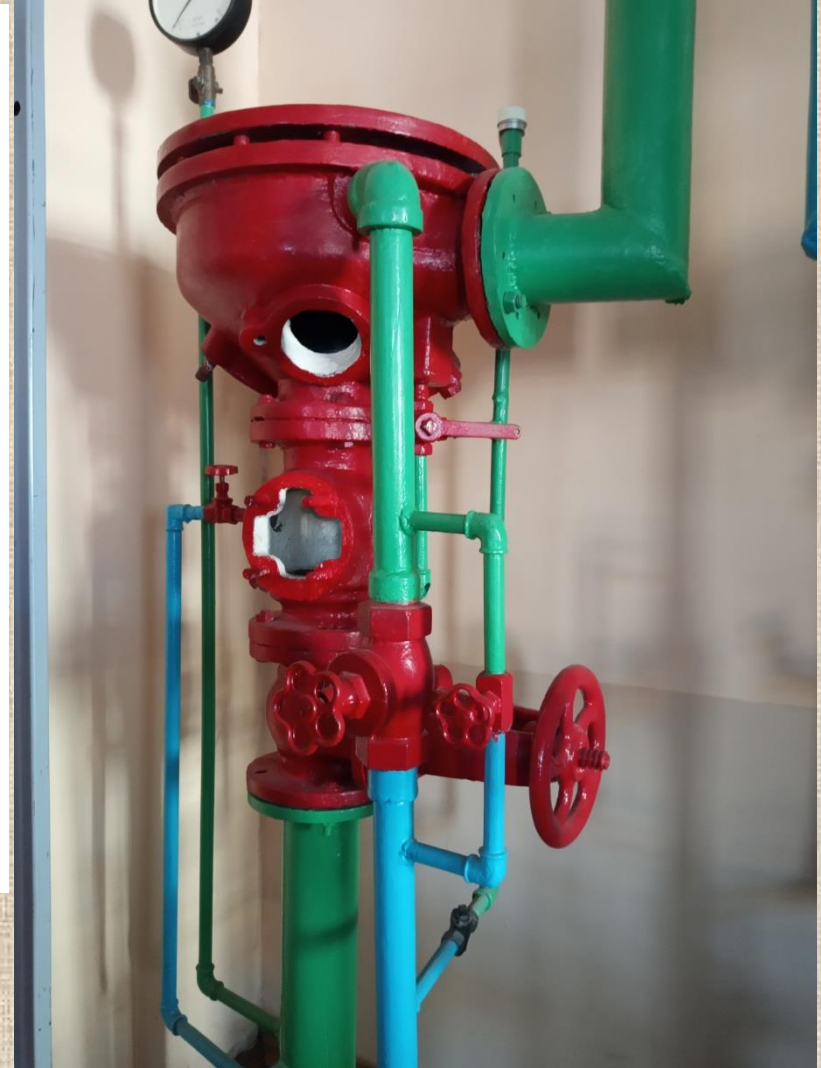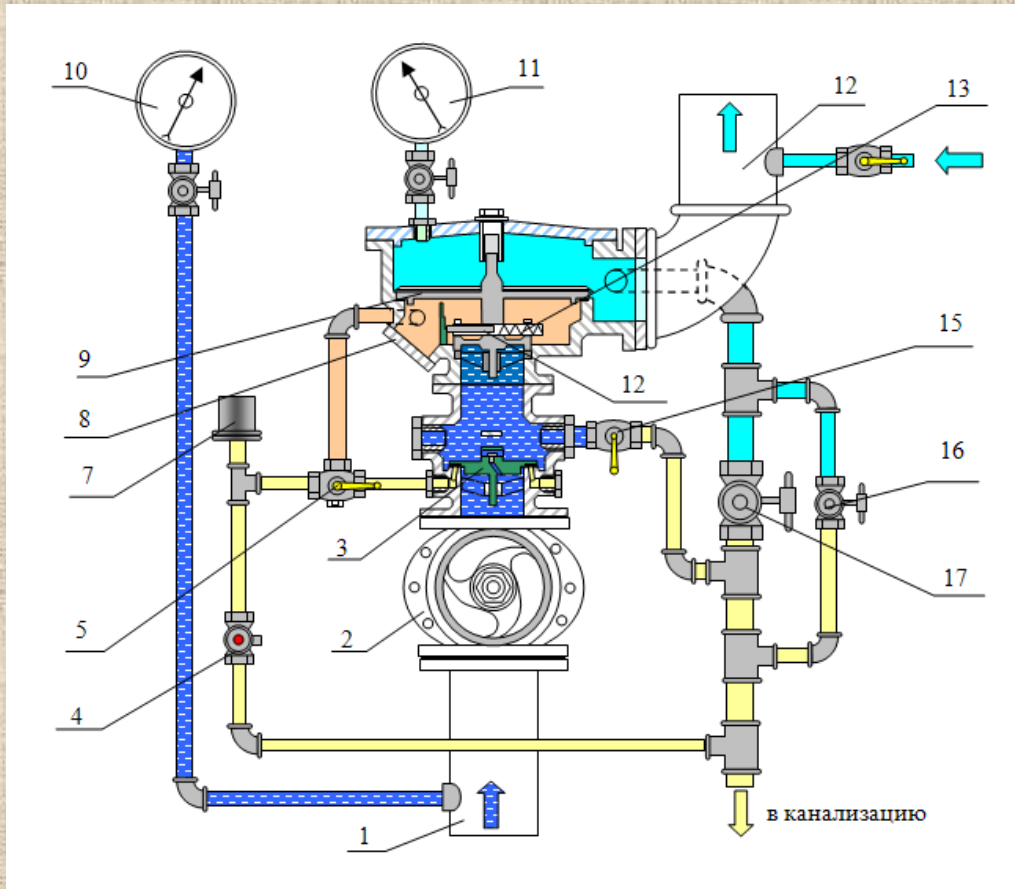


ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ ВОДОПОВІТРЯНОЇ СПРИНКЛЕРНОЇ АУПГ З КЛАПАНАМИ ВС, ГД та КВП

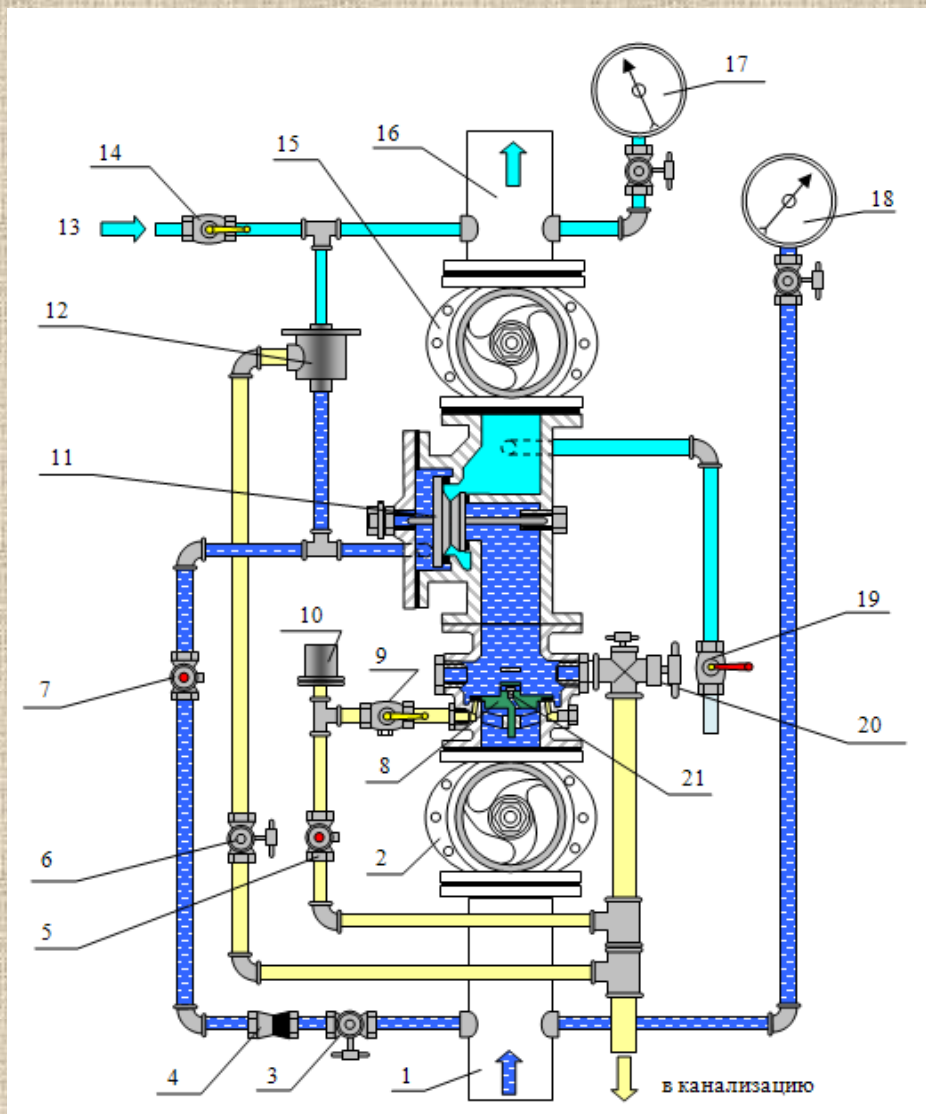


ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОЇ СПРИНКЛЕРНОЇ АУПГ З СИСТЕМОЮ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДІЇ

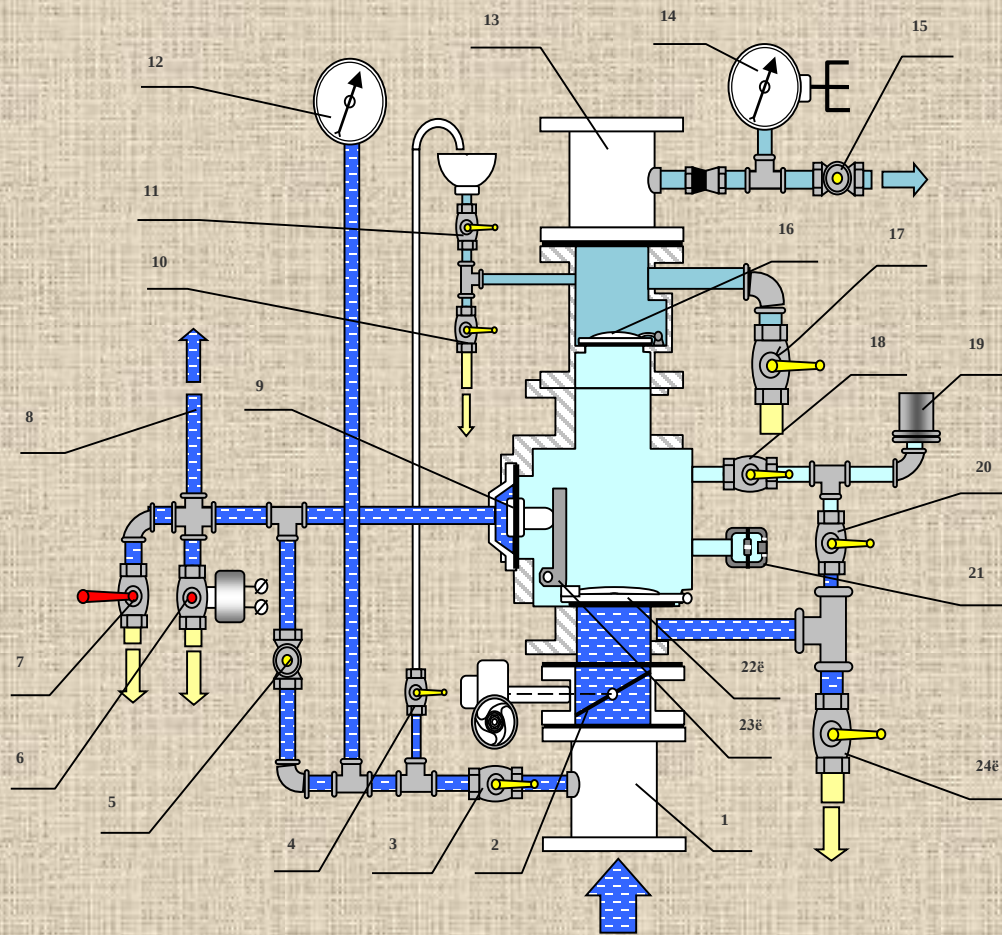


Структура дренажної системи

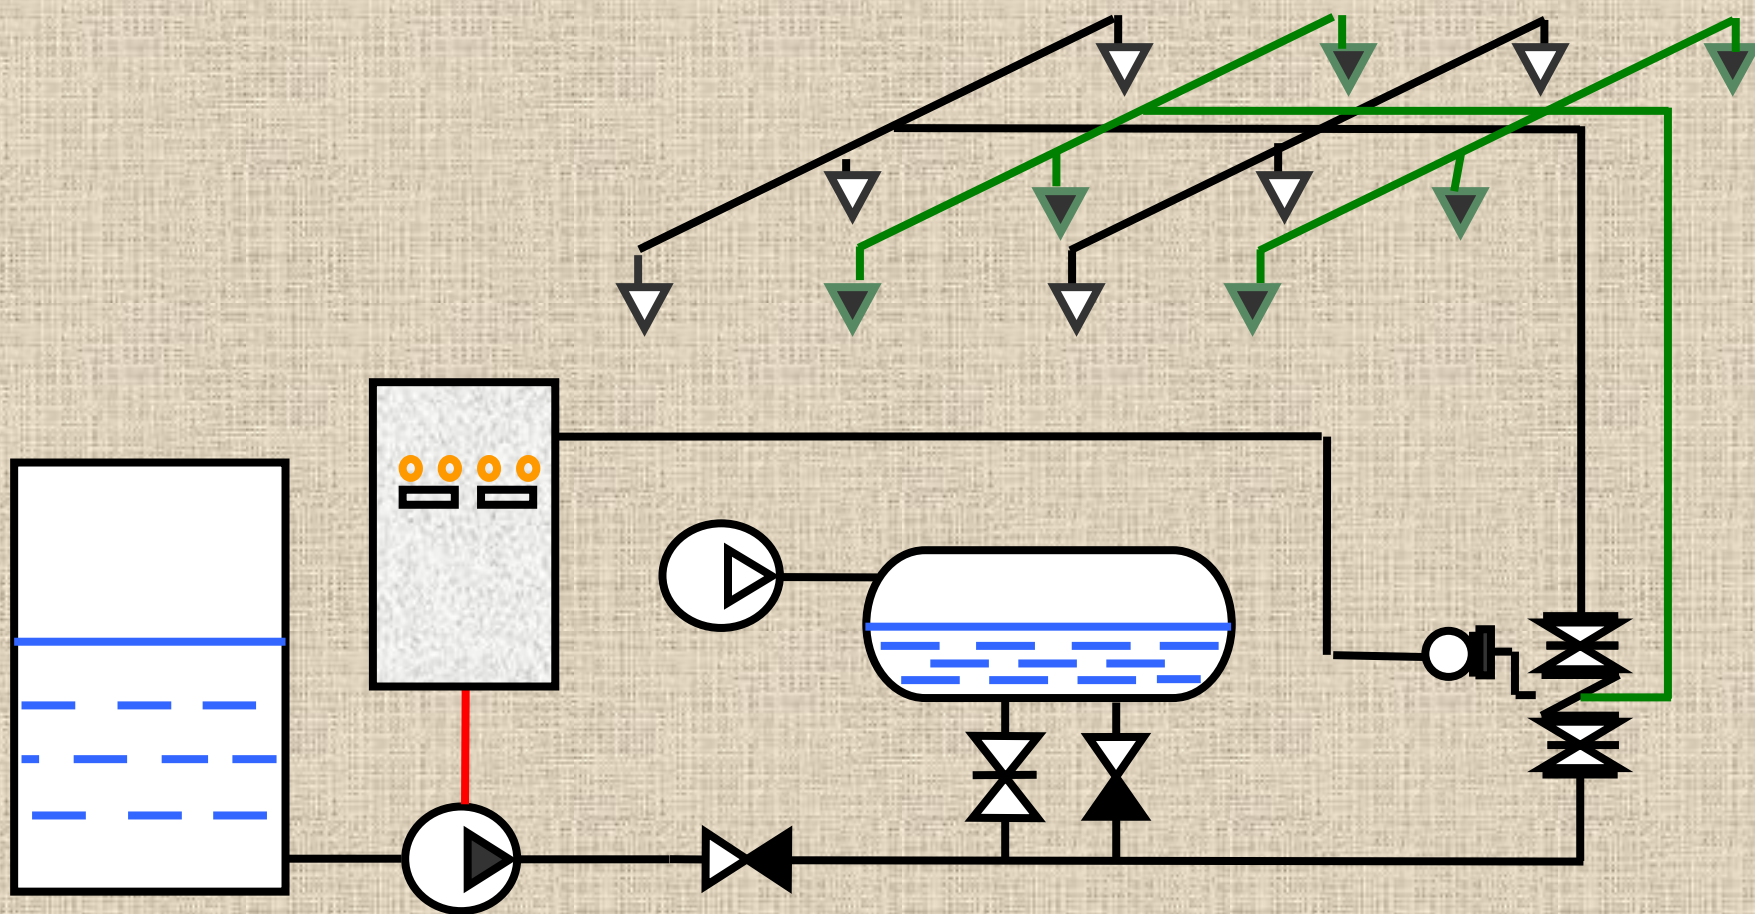




ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ ДРЕНЧЕРНОЇ АУПГ З КЛАПАНОМ ГД

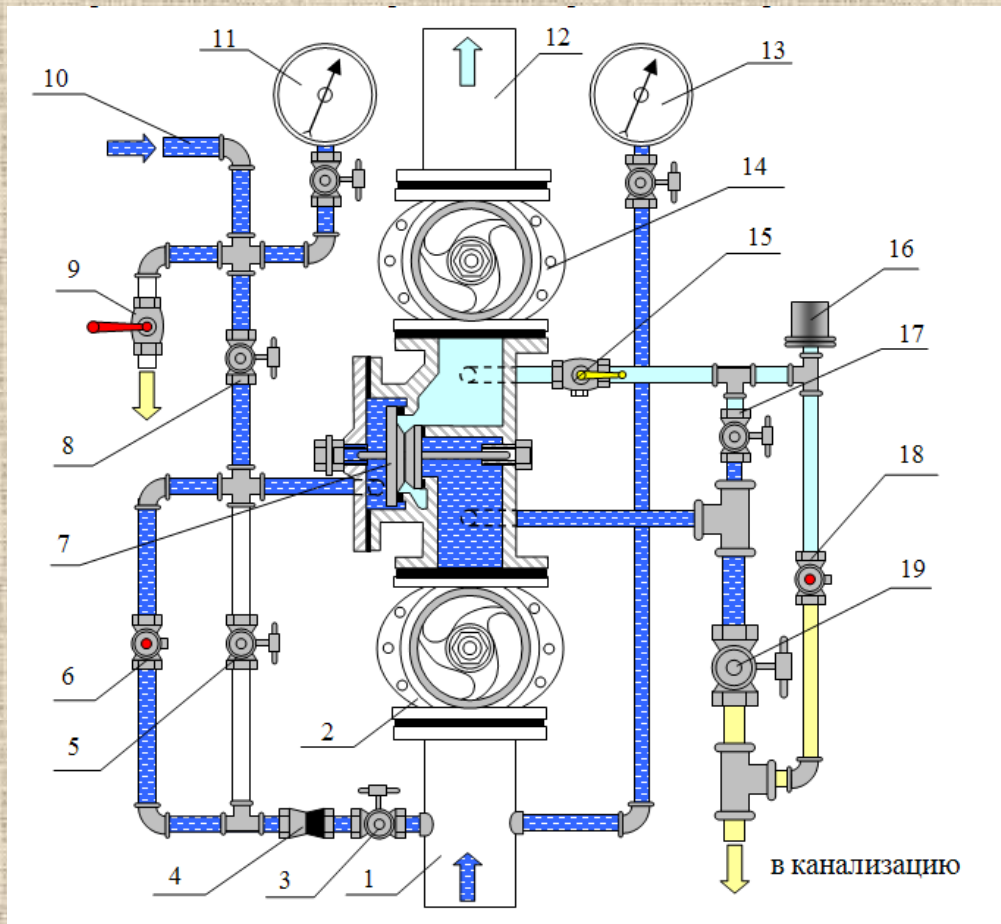

Пінні системи пожежогасіння

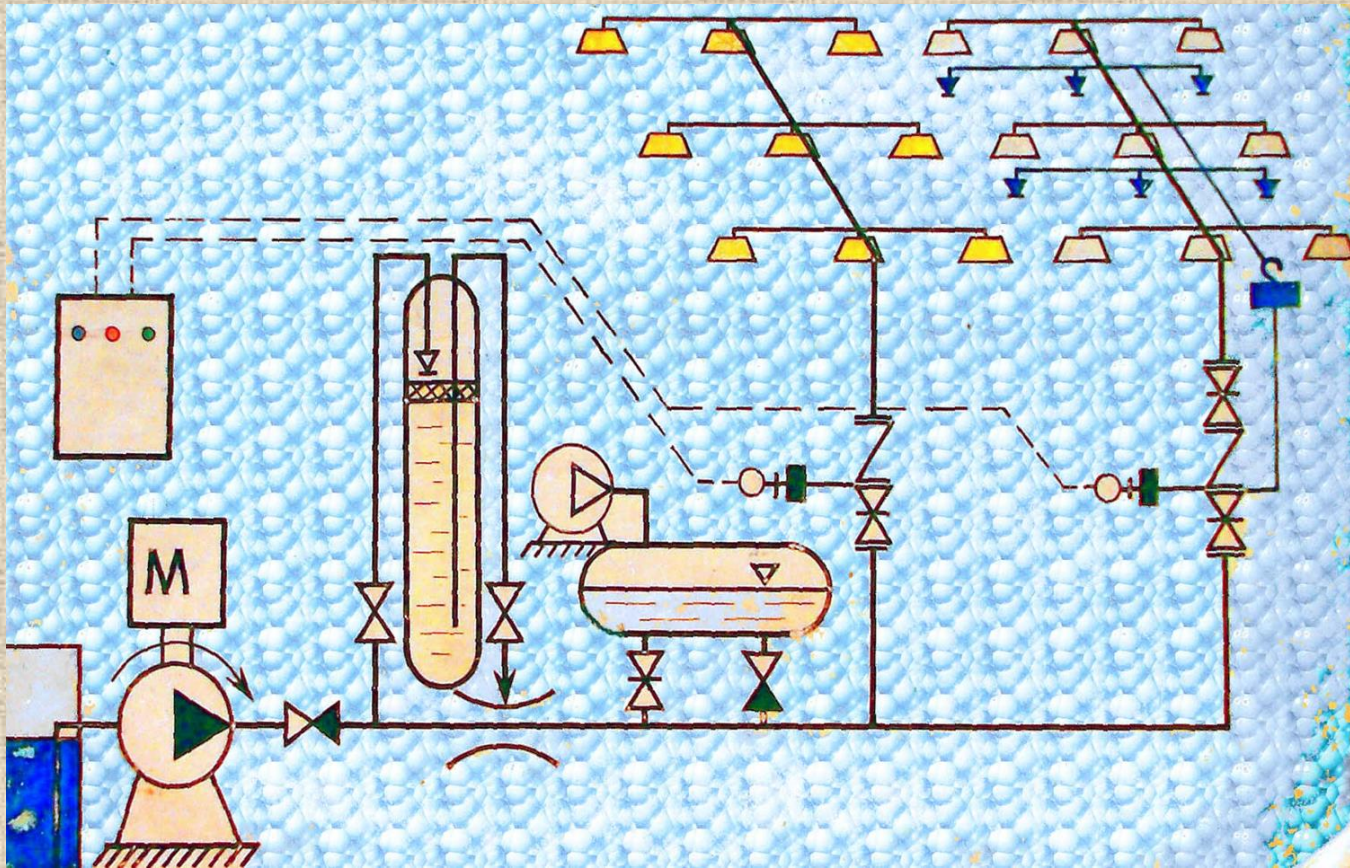

СПОСОБИ ДОЗУВАННЯ ПІНОУТВОРЮВАЧА

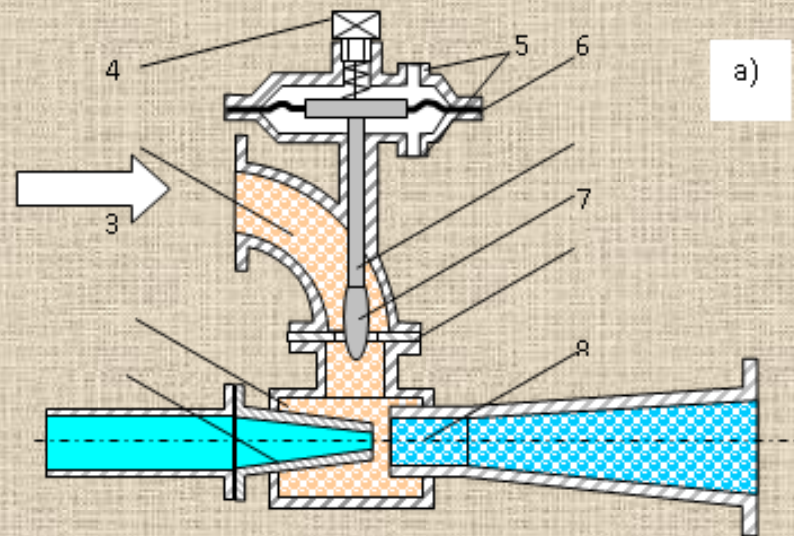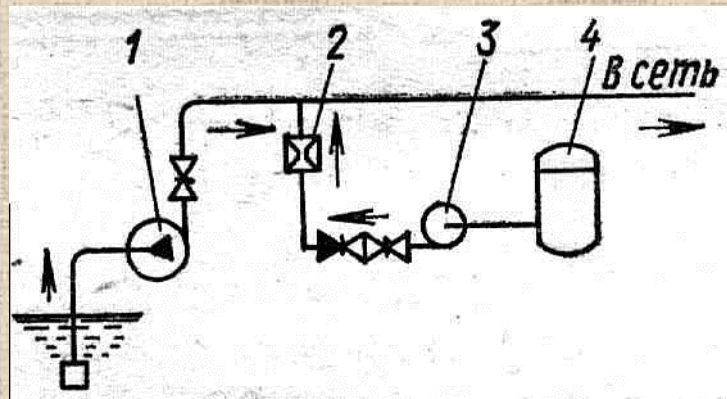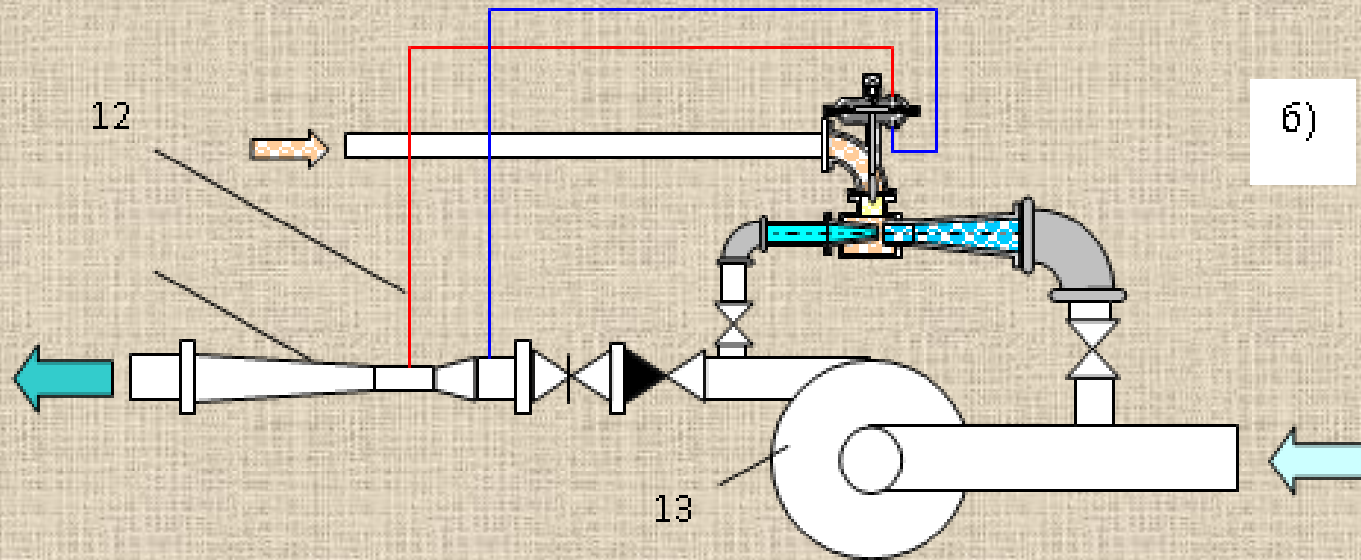

СПОСОБИ ДОЗУВАННЯ ПІНОУТВОРЮВАЧА

